

Утверждаю:
 Технический директор
 ПТП «Андроповское» филиала
 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
 «ЮЖНЫЙ»
 Ю.И. Усов



ПТП «Андроповское»
 филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «ЮЖНЫЙ»

ПРОТОКОЛ № 53

Химического и бактериологического анализа питьевой воды
 за 31.03.2017 г.

Показатели	Единицы измерения	ПДК	МВИ	Результат (мг/л)
Место отбора	<i>с. Солуно-Дмитриевское, ул. 1-Восточная. МБДОУ д/с №19 «Золотая рыбка» дата отбора: 29.03.2017г.</i>			
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ 3351-74	б/з / хл
Привкус	баллы	2	ГОСТ 3351-74	-
Цветность	градусы	20(35)	ГОСТ 31868-2012	-
Мутность	мг/л едм/дм ³	1,5(2) 2,6 (3,5)	ГОСТ 3351-74	- 2,6
Остаточный хлор	мг/л	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72	-
ОБОБЩЁННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
Водородный показатель	ед. рН	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	-
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	-
Жёсткость общая	°Ж	7,0	ГОСТ 31954-2012	-
Перманг. окисляемость	мг/л	5,0	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	-
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
Общее микробное число	число в мл	В 1,0 не более 50	СанПин 2.1.4.1074-01	-
Общие колиформные бактерии КОЕ	число в мл	В 100,0 отсутствует	МУК 4.2.1018-01	-
Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ	число в мл	В 100,0 отсутствует	МУК 4.2.1018-01	-

Ведущий технолог


Главный инженер

Г.В. Иванова
С.М. Авраменко

Г.В. Иванова

С.М. Авраменко

Утверждаю:
Технический Директор
ПТП «Андроповское» филиала
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
«Южный»
Ю.Н. Усов

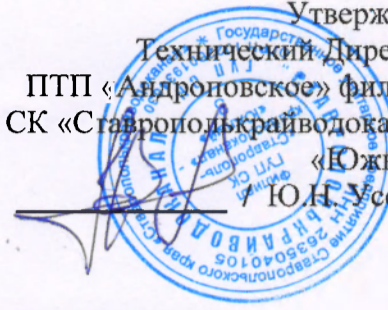

**Акт
о проведении промывки и дезинфекции сооружений
хозяйственно-питьевого водоснабжения**

с. Курсавка

« 31 » марта 2017 г.

Комиссия в составе:


- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| Представитель заказчика | - <u>Гуначенко В.В.</u> |
| Ведущий технолог | - Иванова Г.В. |
| Главного инженера | - Авраменко С.М. |
| Производителя работ: | - Мышаков В.С. |

составили настоящий акт о том, что внутренние водопроводные сети МБОУ д/с № 19 «Золотая рыбка», выполненные из стальных труб, расположенного по адресу: Ставропольский край, Андроповский район, с. Солуно-Дмитриевское, на основании договора возмездного оказания услуг от «28» марта 2017 года № 02-10/ 29 -юр, подвергнуты промывке без дезинфекции.

Результаты физико –химического и бактериологического анализов воды на 1 листе прилагаются.

Заключение : внутренние водопроводные сети МБОУ д/с № 19 «Золотая рыбка», выполненные из стальных труб, расположенного по адресу: Ставропольский край, Андроповский район, с. Солуно-Дмитриевское считать промытыми, и разрешить их эксплуатацию.

Представитель заказчика

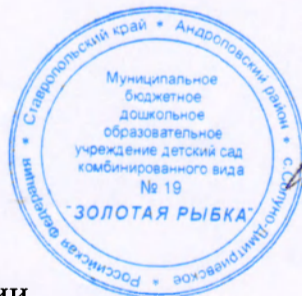

Гуначенко В.В.

Гуначенко В.В.

Ведущий технолог

Иванова Г.В.

Иванова Г.В.

Главный инженер организации

Авраменко С.М.

Авраменко С.М.

Производитель работ (начальник РЭУ)

Мышаков В.С.

Мышаков В.С.